
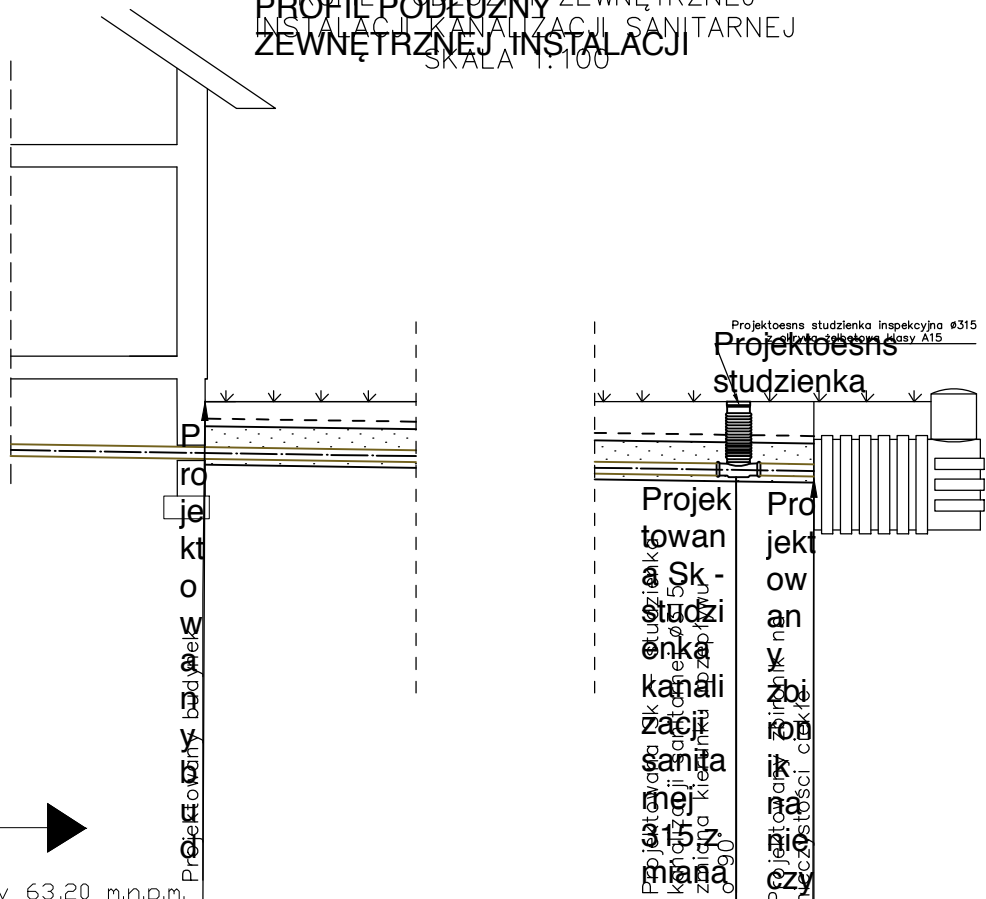


PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
SKALA 1:100



Poziom porównawczy 63,20 m.n.p.m.

RZĘDNA TERENU [m.n.p.m.]	70,20	70,20	70,20
RZĘDNA DNA KANAŁU [m.n.p.m.]	69,64	69,64	69,64
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU [m]	0,56	0,56	0,56
SPADKI [%]	1,5%	1,5%	1,5%
DŁUGOŚCI [m]	14,84	1,00	1,00
ŚREDNICA; MATERIAŁ	PVC 160	PVC 160	PVC 160
ODLEGŁOŚCI [m]	0,00	14,84	15,84

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy1b, 77-300 Człuchów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data: 23.03. 2017 r.	
INSTALACJE SANITARNE		Skala: 1:100	Rys. nr: S6
Temat:	Profil podłużny zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej		
Nazwa inwestycji:	Budowa świetlicy wiejskiej.		
Adres:	działka o nr ewid. 37/1, obręb m. Chojniki 0004, gm. Nowy Tomyśl 301504-5, pow. nowotomyski, woj. Wielkopolskie		
Wykonał:	Branża:	Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:	Podpis:
Projektant:	Sanitarna:	mgr inż. Daniel Wiśniewski Upr.: KUP/0152/PWOS/13 do projektowania w spec. sanitarnej	
Projektant spr.:	Sanitarna:	mgr inż. Sebastian Gwarny Upr.: POM/0287/PBS/15 do projektowania bez ograniczeń w spec. sanitarnej	
Projektant.:	Sanitarna:	inż. Agnieszka Donarska	